


Niederspannungs-Wandlermessung

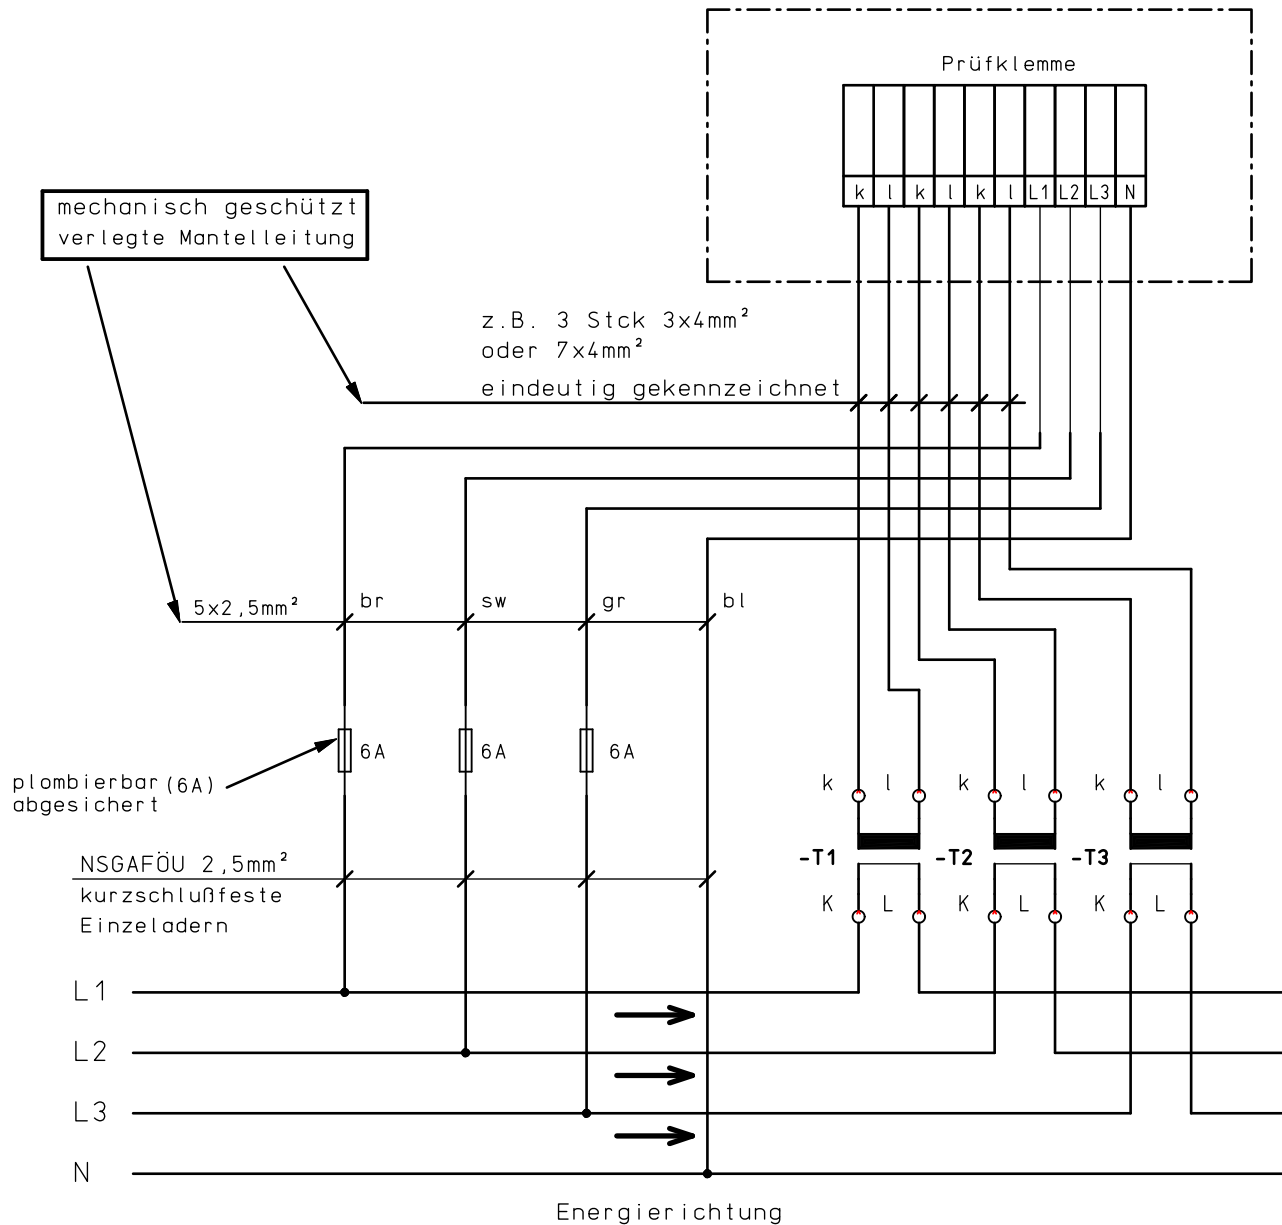

mechanisch geschützt
verlegte Mantelleitung

z.B. 3 Stck 3x4mm²
oder 7x4mm²
eindeutig gekennzeichnet

5x2,5mm²


plombierbar (6A)
abgesichert

NSGAFÖU 2,5mm²
kurzschlußfeste
Einzeladern

L1
L2
L3
N


Energierichtung

Prüfklemme

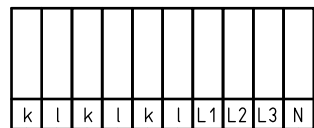

Zählerschrank mit Wechselplatte z.B.
Fa. Seeliger
Fa. Deppe

Bei Energieumsatz > 100.000 kWh/a



Telefonnr. zur Zählerstandsfernabfrage
ist auf der TAE-Dose zu vermerken.
Es ist ein Halbmamtsberechtigter analoger
Anschluß über TK-Anlage oder Telefonnetz
zu ermöglichen.

Die Wandlersekundärleitungen sind
ungeschnitten von den Wandlerklemmen
bis zur Prüfklemme zu führen.
Die Leitungsenden sind eindeutig
und dauerhaft zu kennzeichnen,
daß eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

Wandleranlagen bitte rechtzeitig
mit VNB absprechen !

Verbraucheranlage